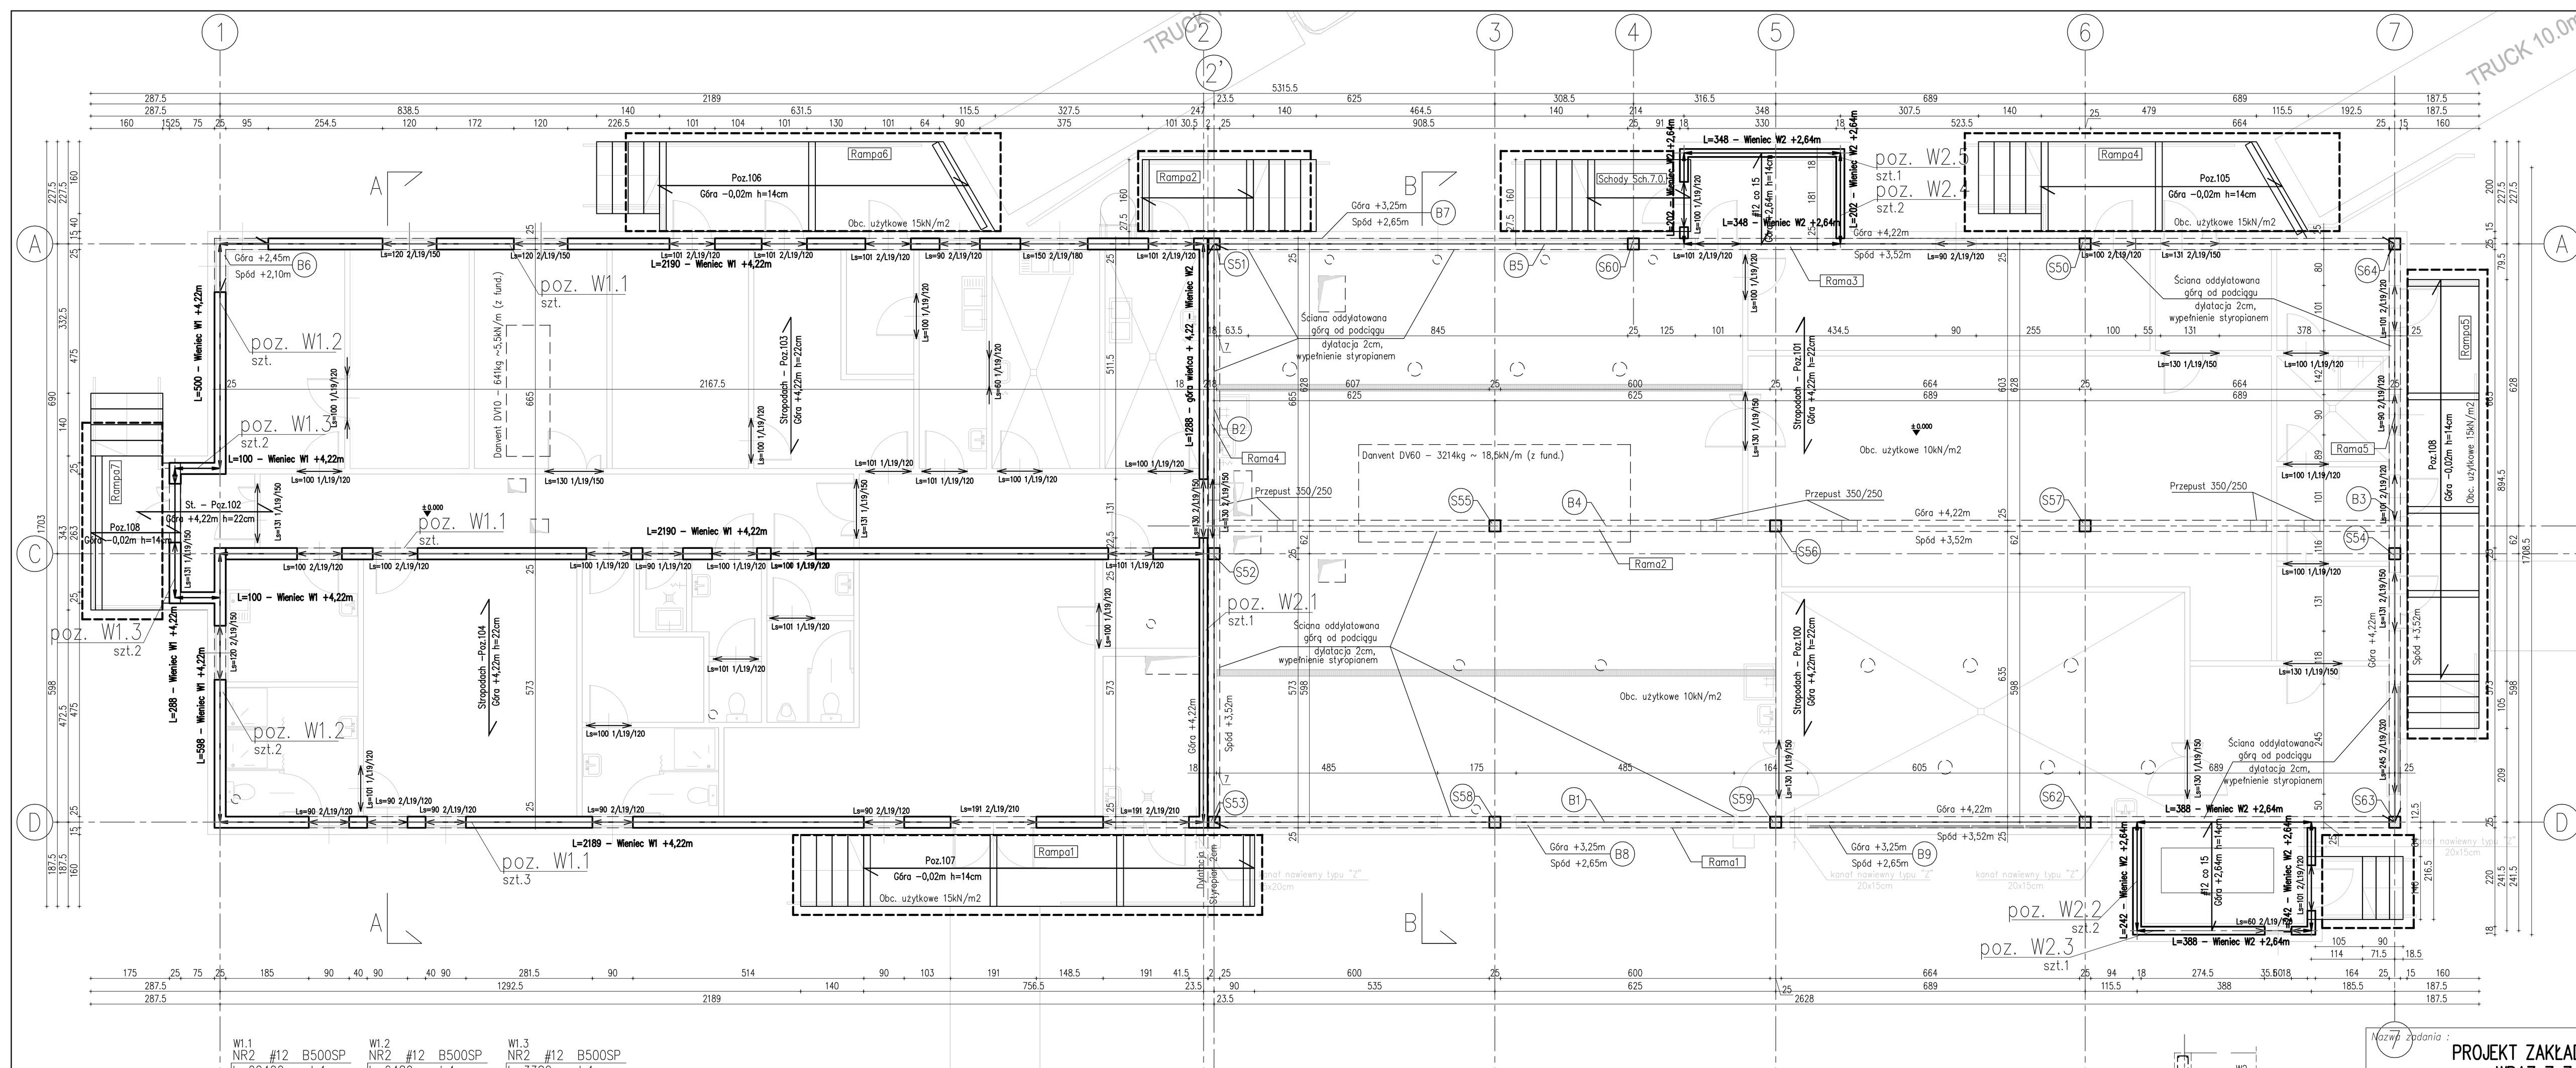

W1.1
NR2 #12 B500SP
L=22400 szt.4
W1.1
NR1 ø6 St3SX-b
L=1002 szt.110
co 200

W1.2
NR2 #12 B500SP
L=6480 szt.4
W1.2
NR1 ø6 St3SX-b
L=1002 szt.30
co 200

W1.3
NR2 #12 B500SP
L=3380 szt.4
W1.3
NR1 ø6 St3SX-b
L=1002 szt.15
co 200

W2.1
NR2 #12 B500SP
L=13380 szt.4
W2.1
NR1 ø6 St3SX-b
L=762 szt.65
co 200

W2.2
NR2 #12 B500SP
L=2920 szt.4
W2.2
NR1 ø6 St3SX-b
L=762 szt.13
co 200

W2.3
NR2 #12 B500SP
L=4380 szt.4
W2.3
NR1 ø6 St3SX-b
L=762 szt.20
co 200

W2.4
NR2 #12 B500SP
L=2520 szt.4
W2.4
NR1 ø6 St3SX-b
L=762 szt.11
co 200

W2.5
NR2 #12 B500SP
L=3980 szt.4
W2.5
NR1 ø6 St3SX-b
L=762 szt.18
co 200

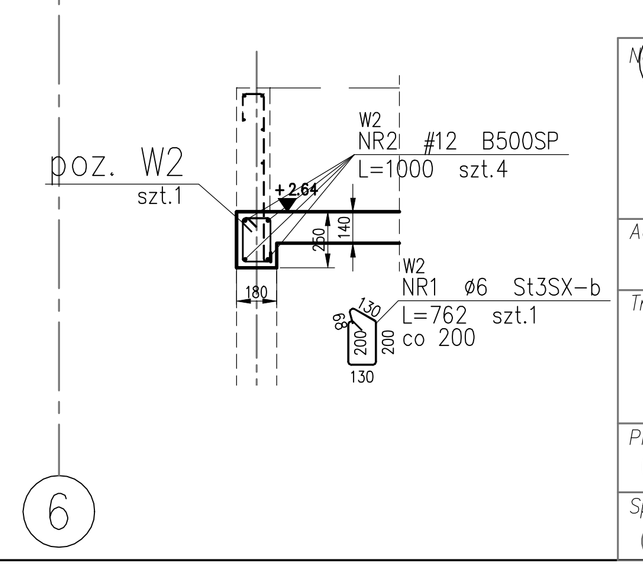

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø [mm]	Stal [–]	Długość pręta [cm]	Ilość prętów na 1 poz. [szt]	Ilość pozycji [szt]	Ilość prętów łącznie	Długość łączna [m] #12 B500SP	Długość łączna [m] ø6 St3SX-b
W1.1								
1	6	St3SX-b	100	110	3	330		330,00
2	12	B500SP	2240	4	3	12	268,80	
W1.2								
1	6	St3SX-b	100	30	2	60		60,00
2	12	B500SP	648	4	2	8	51,84	
W1.3								
1	6	St3SX-b	100	15	2	30		30,00
2	12	B500SP	338	4	2	8	27,04	
W2.1								
1	6	St3SX-b	76	65	1	65		49,40
2	12	B500SP	1338	4	1	4	53,52	
W2.2								
1	6	St3SX-b	76	13	2	26		19,76
2	12	B500SP	292	4	2	8	23,36	
W2.3								
1	6	St3SX-b	76	20	1	20		15,20
2	12	B500SP	438	4	1	4	17,52	
W2.4								
1	6	St3SX-b	76	11	2	22		16,72
2	12	B500SP	252	4	2	8	20,16	
W2.5								
1	6	St3SX-b	76	18	1	18		13,68
2	12	B500SP	398	4	1	4	15,92	
Razem długość prętów						[mb]	478,16	534,76
Ciężar jednostkowy						[kg/mb]	0,888	0,222
Ciężar prętów dla danej średnicy						[kg]	424,6	118,7
Ciężar łącznie						[kg]	543,3	

UWAGA – Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta mierzoną B wg PN-EN ISO 3766:2006

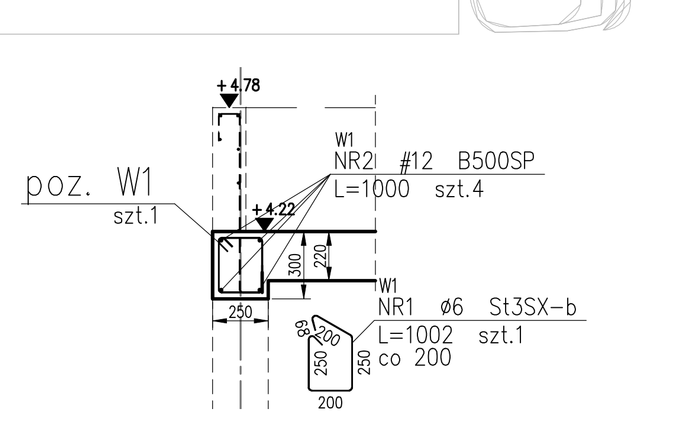

Uwagi:
1. Słupy w ścianach (trzpienie) wykonywać w strzępiach ścian
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury
3. Ilości materiałów zebrane w zestawieniu traktować orientacyjnie
4. Warstwy posadzkowe oraz izolacjew wg rysunków architektury
5. Wieńce łączyć w narożach poprze pręty łacznikowe min 4#12
6. W płycie betonowej posadzki bezpośrenio pod ścianami działowymi wykonać zbrojenie z siatki zgrzewanej ø6 co 10cm – szerokości 0,5m
7. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić dokumnetację projektową, w przypadku wykrycia nieprawidłowości skontaktować się z Projektantem celem usunięcia wad projektowych
8. Strefy podokienne dozbroić dodatkowe an ø6 co druga spoina

Nazwa zadania : **PROJEKT ZAKŁADU CUKIERNICZEGO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ**	PROJEKT
Adres inwestycji : DZIAŁKA NR 4/17 GMINA MORAWICA	Etap : P. WYKONAWCZY
Treść : BUDYNEK ZAKŁADU CUKIERNICZEGO RZUT PARTERU	Branża : Konstrukcja
	Data : 02.2012
Projektował: Grzegorz Kasprowicz — nr uprawnień: SWK/0060/POOK/08 — Podpis:	Skala : 1:100
Sprawdził: Grzegorz Zasadni — SWK/0010/POOK/09	Nr rysunku : K-W-02